MITSUBISHI

0804870HN5901

エアー搬送ファン　風向切替タイプ用システム部材

風向切替コントローラ

形　名

FS-10AHF

取付工事・取扱説明書

この風向切替コントローラは、エアー搬送ファン風向切替タイプに接続し、エアー搬送ファンの風向きを変更するためのシステム部材です。

お客さまへ

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、添付別紙の三菱産業扇お問い合わせ窓口一覧表とともに大切に保管してください。

工事店さまへ

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■取付けには市販の JIS C 8340 の 1 個用スイッチボックスが必要です。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客さまへ

⚠警告

水ぬれ禁止	●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電のおそれがあります。
分解禁止	●分解・修理はしない 火災・感電・けがの原因になります。 **分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください**

工事店さまへ

⚠警告

禁止	●改造しない 火災・感電の原因になります。

⚠注意

指示に従う	●浴室など湿気の多い場所（湿度 90 %以上）には絶対に取付けない 感電および火災の原因になります。
浴室取付禁止	●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります。

お願い

- ●次のような場所には取付けないでください。
  - • 屋外　• 塩害地域　• 冷蔵庫、冷凍室など結氷するおそれのある場所
  - • 酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所
  - • 可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所　• 油煙や蒸気の多い場所
  - • 繊維工場、製陶工場など多量に綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所
- ●商品は、商品上部を上にして取付けてください。
- ●風向切替コントローラと接続するエアー搬送ファンとの配線は、50m 以内としてください。
- ●風向切替を行いたいグループごとに必ず 1 台のコントローラを使用してください。（複数のコントローラは使用できません）
- ●コントローラは、エアー搬送ファン 1 台目のみコントローラ専用の端子に接続してください。

2. 特　長

- ●エアー搬送ファン風向切替タイプの吹出し角度を 6 段階に調節可能
- ●最大 20 台までの複数台運転可能（本体間の配線は総延長 500m 以内）
- ●無極性 2 線で配線工事可能
- ●風向切替通電ランプ付

3. 外形寸法図

工事店さまへ

適用機種

AH-3012TCA-FK

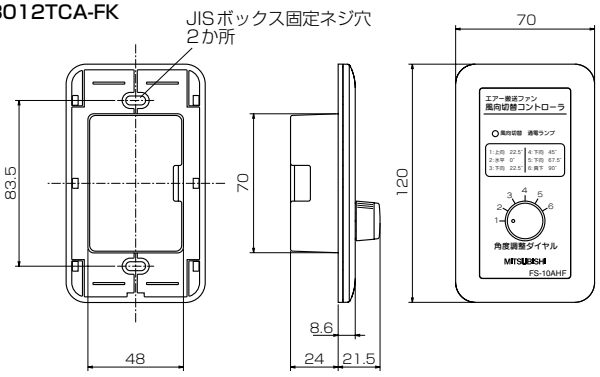

4. 取付方法

工事店さまへ

⚠注意

●配線工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

接続不良や誤った配線工事は、感電火災の原因。

■お客さま手配部品（市販品）

①取付けには JIS C 8340 に規定されるスイッチボックス 1 個用（カバーなし）をご使用ください。

②適用電線は電話線など無極性 2 線（PVC 線単線 φ 0.65 ～ φ 1.2、またはより線 0.3 ～ 1.25 ㎟）を使用してください。

③電線管は薄鋼電線管（JIS C 8305）呼び径 15 ～ 25 を使用してください。

④電線管に合うロックナット、ブッシング（JIS C 8330）を用意してください。



配線をする。

あらかじめお客さま手配部品にて埋込スイッチボックスを埋め込み、エアー搬送ファンからの信号線を配線します。このときエアー搬送ファン本体の電源が入っていないことを確認します。

- ●外気侵入による結露防止のため市販のパテで確実にシールします。

お願い

- ●電線管の取出し方向は、ボックスの上下方向のみで左右方向はできません。



角度調節ダイヤルのノブを取りはずす。

カバーを取りはずす。

切り欠き部にマイナスドライバーを入れて図のように回して、カバーを取りはずします。

お願い

- ●カバーに傷がつかないようにはずしてください。



配線コードの接続とコントローラの取付けをする。

1 配線コードを速結端子に確実に差し込みます。（極性なし）

2 接続後、配線コードを軽く引っ張り抜けないことを確認します。



3 リモコン本体をスイッチボックスにネジ 2 本でスイッチボックスに取付けます。

お願い

- ●速結端子のはんだ部に力が加わらないようにしてください。

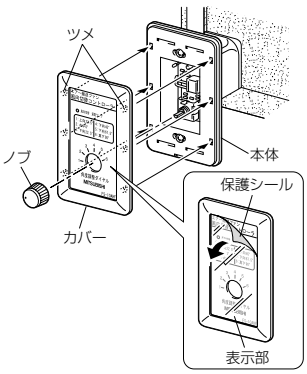

カバーを取付ける。

左右のツメを引掛け「パチン」と音がするまで押えてはめ込みます。

お願い

- ● LED の光がカバーを取付けた後、見えるようカバーをはめてください。

保護シールを剥がす。

表示部に保護シールが貼られていますので剥がしてください。

角度調節ダイヤルのノブを取付ける。

お願い

- ●ノブの方向を合わせて挿入してください。

お願い

- ●信号線は、無極性 2 線（PVC 線単線 φ 0.65 ～ 1.2、またはより線 0.3 ～ 1.25 ㎟）を使用し、指定を超える電線を使用しないでください。（速結端子の破損、接続の不安定による通信異常の原因になります）
- ●電線管の中には他の電線をいっしょに入れないでください（通信異常の原因になります）
- ●複数の信号線を多芯ケーブルで配線しないでください（通信異常の原因になります）
- ●接続するエアー搬送ファンとの配線は、50m 以内としてください（風向切替が不可能となります）

5. 試運転　工事店さまへ

試運転前の確認

1 結線が間違っていないか確認する。

2 エアー搬送ファン本体の風向切替制御用電源端子に接続されている電源が単相200V か確認する。

本体が通電されるとコントローラの風向切替通電ランプが点灯します。
点灯を確認後、「使用方法」を参照し、運転を確認してください。

本体の風向切替制御用の電源を入れても風向切替通電ランプが点灯しない場合

- 電源の確認（定格電圧　単相 200V）
- 信号線の短絡、断線の確認（PVC 線単線φ 0.65 ～φ 1.2、またはより線 0.3 ～ 1.25 ㎟）
- コントローラが正しく結線されているかの確認

6. 使用方法　お客さまへ

操作項目

角度調節ダイヤルを向けたい角度に調節する。

エアー搬送ファン本体の動作

①角度調節ダイヤル調節後、2 ～ 3 秒で向けたい角度が確定します。
②エアー搬送ファン本体が、上向 30° 方向に回転を始めます。
③エアー搬送ファン本体が、上向 30° で一旦停止し、反転を始めます。
④エアー搬送ファン本体が、角度調節ダイヤルで指定した角度まで回転動作し、停止する。（動作完了）

〈注意事項〉

- 風向切替制御用電源に電源が投入された場合も、**エアー搬送ファン本体の動作** ①から始まります。
- 角度調節ダイヤルをセットしてから本体が回転するまで（2 ～ 3 秒間）にダイヤルを動かした場合、風向指示方向が確定しないため、回転動作は始まりません。
- エアー搬送ファン本体の回転動作中に角度調節ダイヤルを調節した場合は、次の 2 通りに動作が別れます。

  ⒜エアー搬送ファン本体が上向 30° 方向に回転している時に角度調節ダイヤルを調節し、向けたい角度が確定した場合

  →そのまま確定した角度まで回転し停止します。

  ⒝エアー搬送ファン本体が上向 30° で一旦停止後反転をはじめた後に、角度調節ダイヤルを調節した場合

  →反転を始める前に確定していた角度まで一旦回転動作します。その後直ちに、最後に確定した角度に向け **エアー搬送ファン本体の動作** ②から動作が始まります。

- コントローラで表示する角度は目安ですので、わずかな角度のずれが生じることがあります
- 複数台運転する場合、各製品の動作に数秒の差が生じることがあります。

7. 点検・お手入れ　お客さまへ　工事店さまへ

コントローラパネルの汚れは、中性洗剤を浸した布をかたくしぼってふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

お願い

- お手入れには下記の溶剤等を使用しますと変質・変形の原因になります。
  （シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤）

8. アフターサービス　お客さまへ

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（お近くの支社、支店または各地区のサービスセンター）へご相談ください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。